


Рама основания Рп1

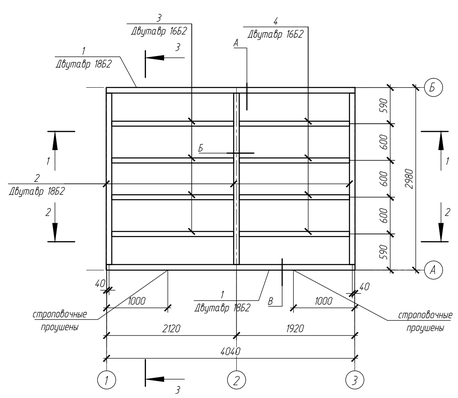


1-1

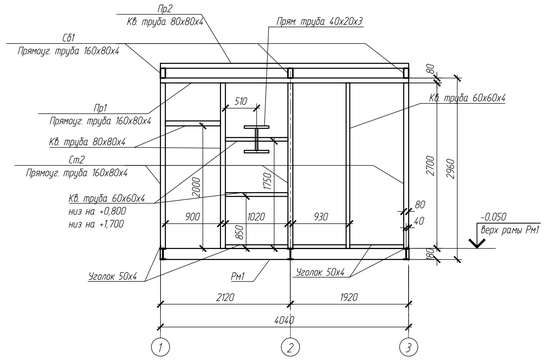

Настил Нс1

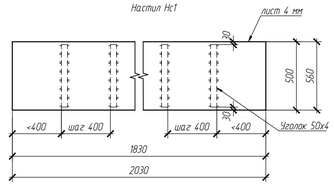

В



Г



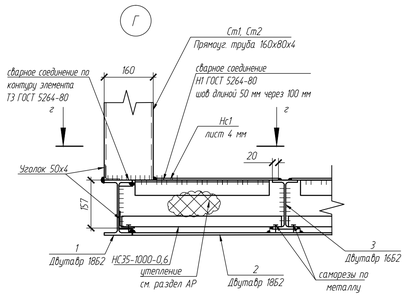



Схема расположения стоек в плане

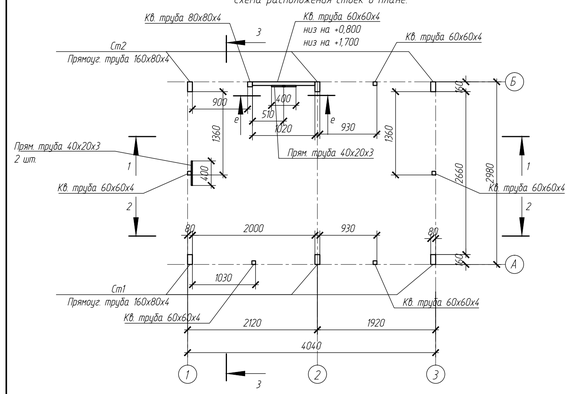


2-2

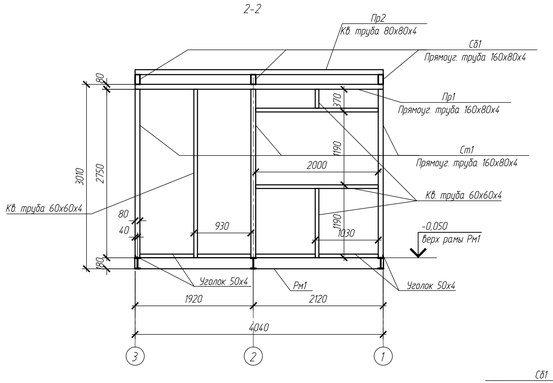


б-б



г-г

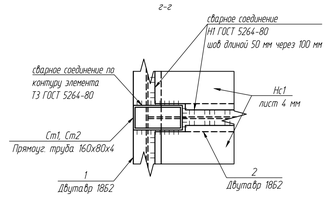

Д

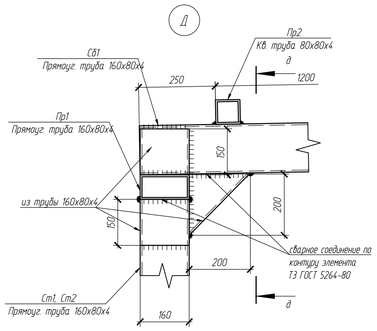

д-д



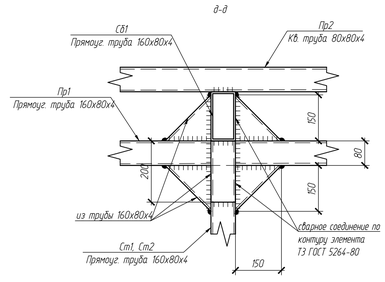



Схема расположения стропильных балок и прогонов в плане

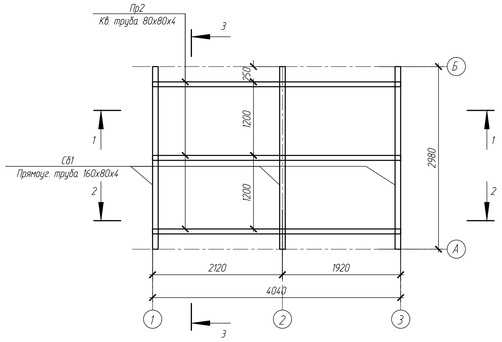


А




а-а




Б




3-3

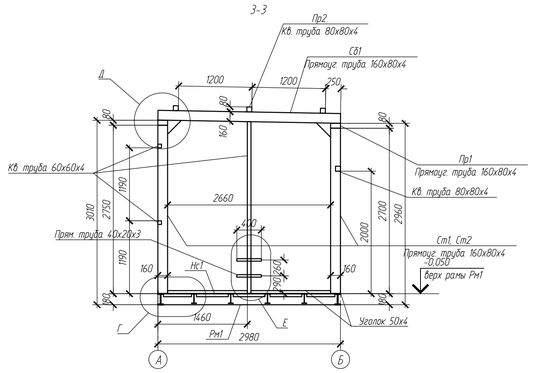

Е

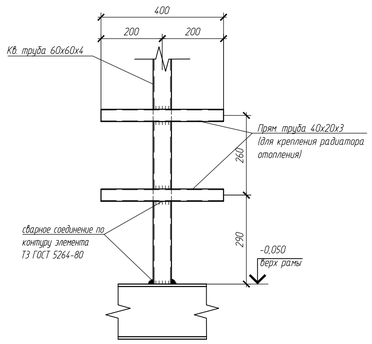

е-е

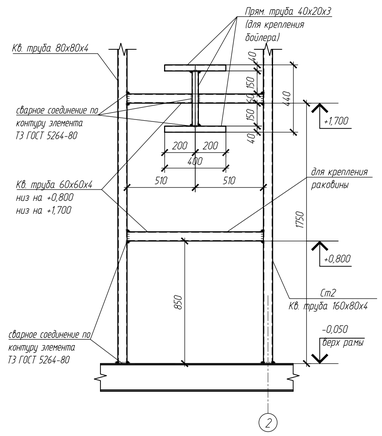

Спецификация металлических конструкций

Поз.	Обозначение	Наименование		Кол.	Масса единицы кг	Приме-чание
		Рама основания Рп1				607,0 кг
1	ГОСТ 57837-2017	Двутавр 1862 L=4050 мм,	шт.	2	76,14	152,28 кг
2	ГОСТ 57837-2017	Двутавр 1862 L=2880 мм,	шт.	3	54,14	162,40 кг
3	ГОСТ 57837-2017	Двутавр 1662 L=2070 мм,	шт.	4	32,71	130,84 кг
4	ГОСТ 57837-2017	Двутавр 1662 L=1870 мм,	шт.	4	29,55	118,80 кг
	ГОСТ 8509-2015	Уголок 50х4,	м.п.	8,23	3,05	25,10 кг
	ГОСТ 19903-2015	Лист 20х100х164 мм,	шт.	4	2,57	10,30 кг
	ГОСТ 19903-2015	Лист 12х50х100 мм,	шт.	16	0,47	7,50 кг
		Настил Нс1				392,0 кг
	ГОСТ 19903-2015	Лист 4мм.	м2	10,4	31,40	326,6 кг
	ГОСТ 8509-2015	Уголок 50х4,	м.п.	21,42	3,05	65,3 кг
		Стойки				366,2 кг
Ст1	ГОСТ Р 54157-2010	Прямоуг. труба 160х80х4 L=2750 мм,	шт.	3	39,19	117,57 кг
Ст2	ГОСТ Р 54157-2010	Прямоуг. труба 160х80х4 L=2700 мм,	шт.	3	38,48	115,44 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Прямоуг. труба 160х80х4 L=215 мм,	шт.	8	3,06	24,48 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Труба кв. 80х4 L=2700 мм,	шт.	1	24,89	24,89 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Труба кв. 60х4 L=2807 мм,	шт.	2	18,81	37,62 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Труба кв. 60х4 L=2750 мм,	шт.	1	18,43	18,43 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Труба кв. 60х4 L=2700 мм,	шт.	1	18,09	18,09 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Труба кв. 60х4 L=1130 мм,	шт.	1	7,57	7,57 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Труба кв. 60х4 L=310 мм,	шт.	1	2,08	2,08 кг
		Балки, прогоны				492,1 кг
Сб1	ГОСТ Р 54157-2010	Прямоуг. труба 160х80х4 L=2980 мм,	шт.	3	42,47	127,40 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Прямоуг. труба 160х80х4 L=285 мм,	шт.	6	4,06	24,37 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Прямоуг. труба 160х80х4 L=215 мм,	шт.	8	3,06	24,51 кг
Пр1	ГОСТ Р 54157-2010	Прямоуг. труба 160х80х4 L=4040 мм,	шт.	2	57,57	115,14 кг
Пр2	ГОСТ Р 54157-2010	Труба кв. 80х4 L=4040 мм,	шт.	3	37,25	111,75 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Труба кв. 80х4 L=900 мм,	шт.	1	8,30	8,30 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Труба кв. 60х4 L=2000 мм,	шт.	2	13,40	26,80 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Труба кв. 60х4 L=1020 мм,	шт.	2	5,83	5,83 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Прямоуг. труба 40х20х3,	м.п.	2,36	1,96	4,63 кг
	ГОСТ 8509-2015	Уголок 50х4,	м.п.	11,66	3,05	35,56 кг
	ГОСТ 19903-2015	Лист 1=3 мм (заглушки),	м2	0,17	23,6	4,0 кг
		Окраска металлоконструкций,	м2	73,6		площадь элементов
	ГОСТ 24045-2016	Профлист НС35-1000-0,6,	м2	10,4		утепление рамы Рп1

1. За отм 0,000 принят уровень чистого пола павильона.
2. Металлические конструкции выполнять из стали С255.
3. Соединение металлических элементов выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. Катет сварного шва принимать не менее 4 мм и не более 1,2 меньшей толщины металла свариваемых элементов. При свариваии элементов с разной толщиной металла применять сварной шов с разными катетами.
4. Свободные торцы всех трубных профилей закрыть стальными заглушками толщиной 3 мм на сварке.
5. Металлоконструкции защитить от коррозии нанесением 2 слоев грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и 1 слоя эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 цветом RAL 7038.
6. Перед окрашиванием металлические элементы очистить от сварочного флюса, окалины и ржавчины.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	173-2024-КР			
						Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода (2-я очередь)			
ГИП		Печникова Н.А.			09.10.2025				
Разраб.		Степанов И.С.			09.10.2025	Проектно-изыскательские работы	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сухарева Е.В.			09.10.2025		Р	6	12
Н. контр.		Тарасова А.А.			09.10.2025	Павильон №9.1 М	НИЖЕГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1